Formularz zatwierdzający	Nazwa rysunku	Format	Data	Podpis
Kontrolera sportowo-rekreacyjny przy ulicy Błeszczadzkiej w Lesku PRZYMALNA Tom IV "INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE". ZESZYT 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Tablica paterov T11- schemat	A2	Jan Cieślak	289/69
			Ustopad 2008	E-07-1 str. 3/4

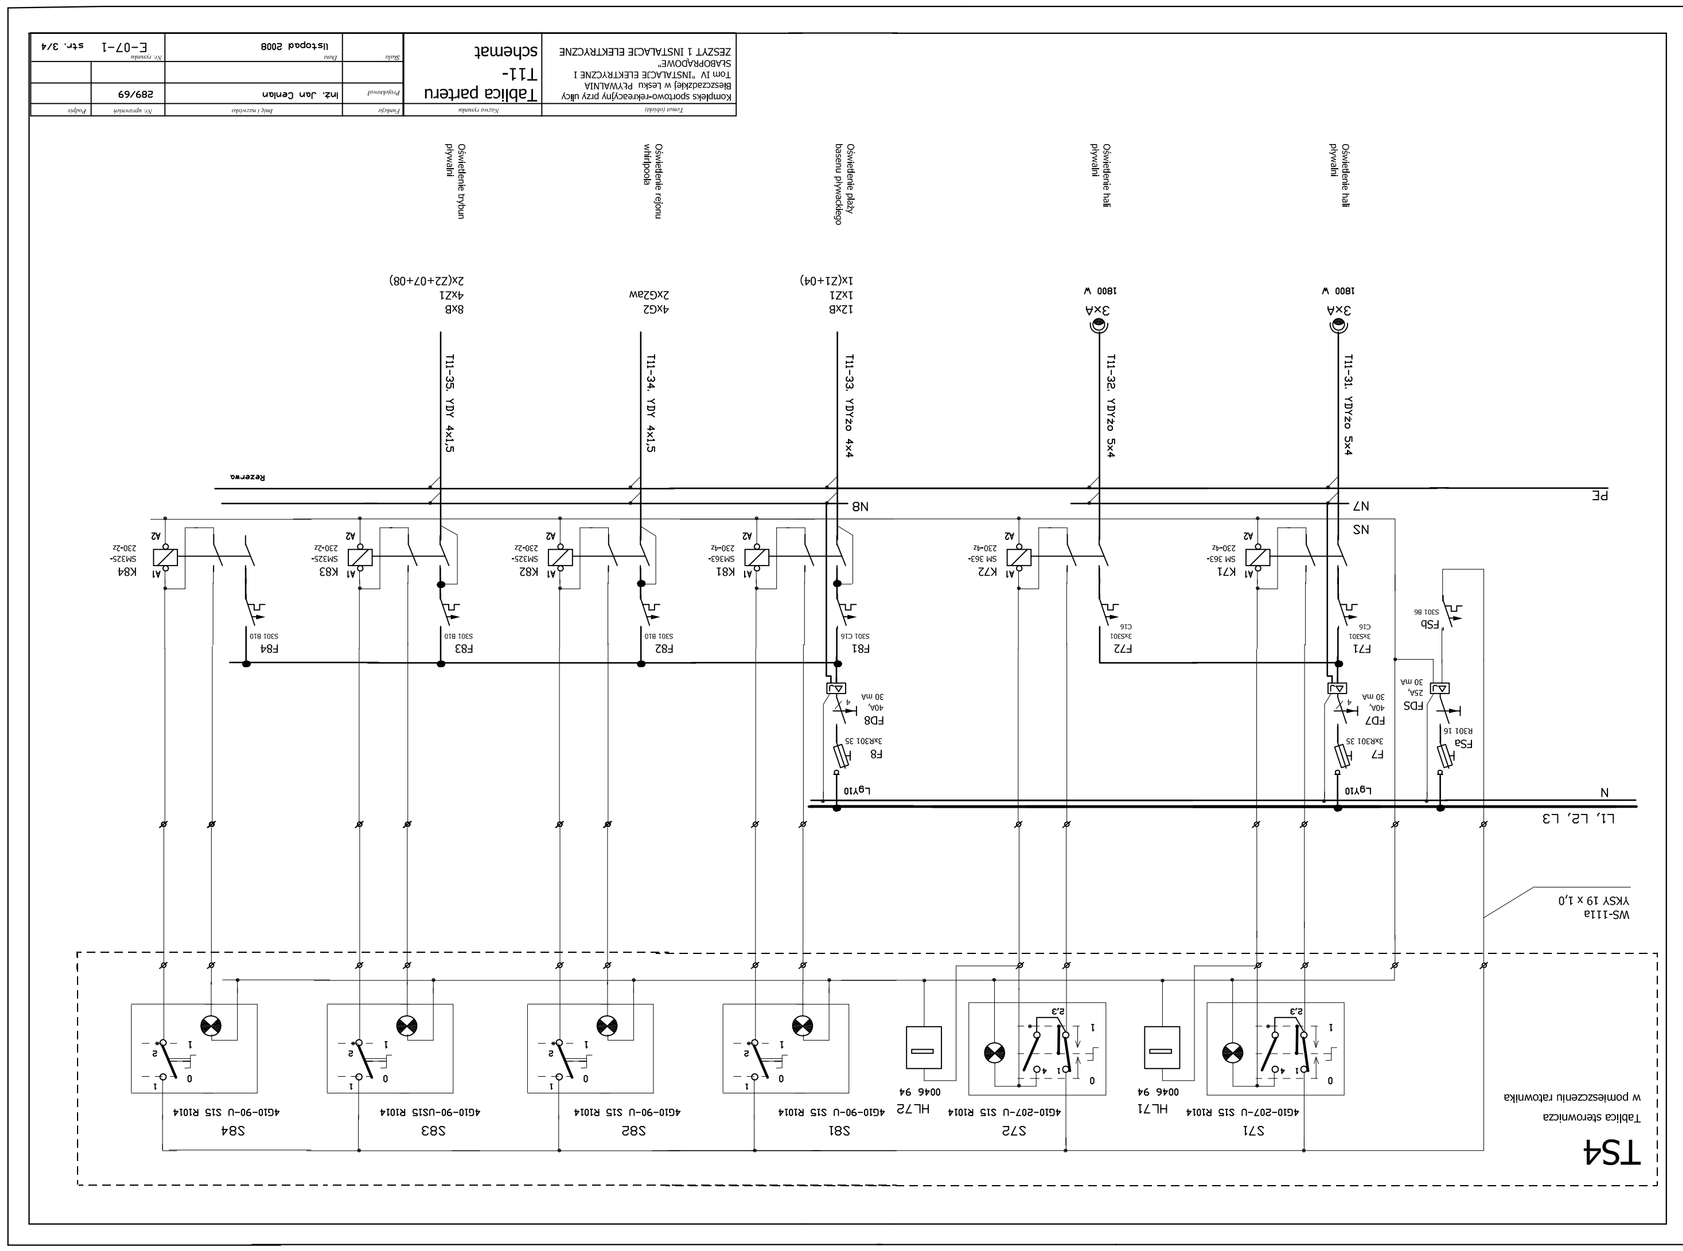
TS4
Tablica sterownicza
w pomieszczeniu rabownika
S71
S72
S81
S82
S83
S84
4G10-20J-U S15 R104
4G10-20J-U-US15 R104
4G10-90-U S15 R104
4G10-90-U-US15 R104
HL71
HL72
006§ 94
WS-111a
YKSY 19 x 1,0
L1, L2, L3
N
PE
Lgr10
FS5
K301 16
FS6
3xK301 35
FD5
40A, I
30 mA
F71
3xK301 35
FD7
40A, I
30 mA
F7
3xK301 35
FD8
40A, I
30 mA
F8
3xK301 35
FS8
K301 16
F5B
3,5A
S001 86
3 x A
1800 V
T11-31- YDYżo 5x4
T11-32- YDYżo 5x4
T11-33- YDYżo 4x4
T11-34- YDYżo 4x1,5
T11-35- YDY 4x1,5
Oświetlenie hali
przy wejściu
Oświetlenie hali
przy wejściu
Oświetlenie zaplecza
technicznego
Oświetlenie wejścia
wschodniego
Oświetlenie trybun
przy wejściu
3 x A
1800 V
12xB
1x21
1x(Z1+04)
4xQ2
2xQ2aw
8xB
4x21
2x(Z2+07+08)
N7
N8
N5
PE
Szczerot
K71
SM 30/1-
230V-U
K72
SM 30/1-
230V-U
K81
SM32E-
230V-Z2
K82
SM32E-
230V-Z2
K83
SM32E-
230V-Z2
K84
SM32E-
230V-Z2
F71
C16
F72
C16
F81
S301 C16
F82
S301 C16
F83
S301 C16
F84
S301 C16
F5B
S001 86
RB1
S001 816
RB2
S001 816
RB3
S001 816
RB4
S001 816
2p+z
32A
T11-36- YDY 4x1,5
T11-37- YDY 4x1,5
T11-38- YDY 4x1,5
T11-39- YDY 4x1,5
T11-40- YDY 4x1,5
Oświetlenie trybun
przy wejściu
Oświetlenie wejścia
wschodniego
Oświetlenie zaplecza
technicznego
Oświetlenie hali
przy wejściu
Oświetlenie hali
przy wejściu
3 x A
1800 V
4xQ2
2xQ2aw
12xB
1x21
1x(Z1+04)
8xB
4x21
2x(Z2+07+08)
N9
N10
PE
Szczerot
K91
SM32E-
230V-Z2
K92
SM32E-
230V-Z2
K93
SM32E-
230V-Z2
K94
SM32E-
230V-Z2
K101
SM34E-
230V-U
K102
SM34E-
230V-U
K103
SM32E-
230V-Z2
K104
SM32E-
230V-Z2
K105
SM32E-
230V-Z2
F91
S301 B16
F92
S301 B16
F93
S301 B16
F94
S301 B16
F101
S301 B16
F102
S301 B16
F103
S301 B16
F104
S301 B16
F105
S301 B16
P91
S001 B16
P92
S001 B16
P93
S001 B16
P94
S001 B16
FD9
40A, I
30 mA
FD10
40A, I
30 mA
F9
3xK301 35
F10
3xK301 35
FS82
K301 16
FD52
25A, I
30 mA
P9
S001 86
P10
S001 86
T11-41- YDYżo 4x1,5
T11-42- YDYżo 3x1,5
T11-43- YDYżo 3x1,5
T11-44- YDYżo 4x1,5
T11-45- YDYżo 4x1,5
Oświetlenie zewnętrzne
wejścia południowego
Oświetlenie wejścia
południowego
Oświetlenie hali
przy wejściu
Oświetlenie hali
przy wejściu
3 x A
1800 V
2xC2
2x(C2aw
1x(C2aw
2xC2
2x(C2aw
2xC2
2x(C2aw
1x(J2+05+06)
2xJ2aw
1xJ2
1xJ4
2xJ4aw
4xC1
4xMaw
1x(J2+04)
13xH
3x(J2+04)
11xH
2xJ2aw
1x(J2+04)
7xP
2xJ4aw
1xJ4aw
4xB
1xMaw
24H
1xMaw
8xB
2xC2
2xC2aw
T11-46- YDYżo 4x1,5
T11-47- YDYżo 4x1,5
T11-48- YKXżo 3x6,5
N6
PE
Szczerot
K101
SM34E-
230V-U
K102
SM34E-
230V-U
K103
SM32E-
230V-Z2
K104
SM32E-
230V-Z2
K105
SM32E-
230V-Z2
F101
S301 B16
F102
S301 B16
F103
S301 B16
F104
S301 B16
F105
S301 B16
P101
S001 B16
P102
S001 B16
P103
S001 B16
P104
S001 B16
P105
S001 B16
FD6
40A, I
30 mA
F6
3xK301 35
FD5
25 A, I
30 mA
F5
K301 16
T11-10- YDYżo 3x4
T11-15- YKXżo 5x16
T11-14- YDY 3x2,5
T11-13- YDY 3x2,5
T11-12- YDY 3x2,5
T11-11- YDY 3x2,5
T11-9- YDY 3x2,5
T11-8- YDY 3x2,5
T11-7- YDY 3x2,5
T11-6- YDY 3x2,5
T11-5- YDY 3x2,5
T11-4- YDY 3x2,5
T11-3- YDY 3x2,5
T11-2- YDY 3x2,5
T11-1- YDY 3x2,5
T11a
Gniazdo do odbiorczenia
bezrowniego
Gniazdo do odbiorczenia
bezrowniego
Gniazdo do odbiorczenia
bezrowniego