


# Tablica podbasenia T2

575

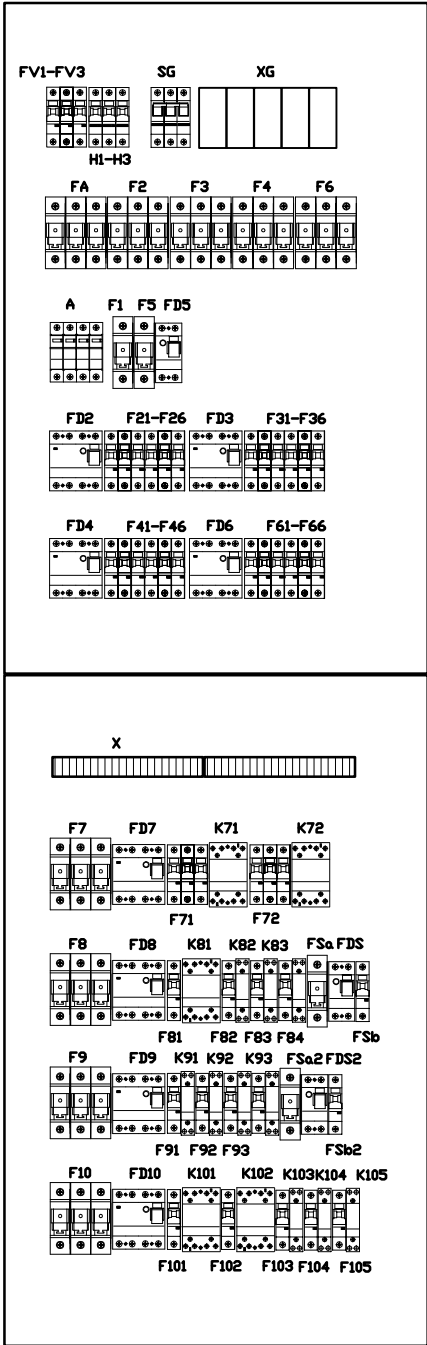

900

900

IP-40  
Poziom wytrzymałości zwarciowej aparatury - 6kA  
Układ sieci TN-S

Temat (obiekt)	Nazwa rysunku	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Podpis
Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ulicy Bieszczadzkiej w Lesku PŁYWAŁNIA Tom IV "INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE" ZESZYT 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Tablica parteru T11- zestawienie	Projektował	Inż. Jan Cenian	289/69	
		Skala	1:10	Data	11 listopada 2008
				Nr. rysunku	E-07-2