KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W LESKU

PRZEBUDOWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, DROGI, PARKINGU, BOISKA I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

TOM III KONSTRUKCJA

ZESZYT 1 KONSTRUKCJA BUDYNKU PŁYWALNI

Inwestor:	UJCZAD MARTA I DAMIAN LESKO ul. Pływacka 1 38-600 Lesko tel.(0713) 469 80 01
Jednostka projektowa:	AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O. ul. Zamkowska 46, 38-700 Ustrzyki tel. 740 11 46, 740 11 50, fax 679 64 30 e-mail: apcad@pro.onet.pl; www.apcad.pl
Projektanci:	mgr inż. Zenon Leonowski 135/SU/90 mgr inż. Piotr Cichocki
Sprawdził:	Ryszard Urbański
	NIECKA BASENU B-2 - POZ.10.2 PRZEKRÓJE
	K-058
Skala: 1:25	Listopad 2008

PROJEKT WYKONAWCZY

CZĘŚĆ 1

1. Rozdział prac betonowych wykonywać zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną oraz obowiązującymi normami i przepisami.
2. Przed betonowaniem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia zbrojenia, zgodność z projektem oraz czystość powierzchni.
3. Beton stosować o klasie wytrzymałości podanej w tabeli zestawienia stali.
4. Otulina zbrojenia: 30 mm (jeśli nie podano inaczej).
5. Dylatacje należy wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
6. Roboty betonowe prowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.
7. Beton należy pielęgnować przez minimum 7 dni po betonowaniu.
8. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem robót.
9. W razie rozbieżności między rysunkami a opisem obowiązuje opis.
10. Wszelkie zmiany projektowe uzgadniać z projektantem.

Uwagi:

1. Rozdział prac betonowych wykonywać zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną oraz obowiązującymi normami i przepisami.
2. Przed betonowaniem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia zbrojenia, zgodność z projektem oraz czystość powierzchni.
3. Beton stosować o klasie wytrzymałości podanej w tabeli zestawienia stali.
4. Otulina zbrojenia: 30 mm (jeśli nie podano inaczej).
5. Dylatacje należy wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
6. Roboty betonowe prowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.
7. Beton należy pielęgnować przez minimum 7 dni po betonowaniu.
8. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem robót.
9. W razie rozbieżności między rysunkami a opisem obowiązuje opis.
10. Wszelkie zmiany projektowe uzgadniać z projektantem.

Beton: B37 (szczelny w-8)
Stal zbrojeniowa: A-IIIN – BSt500W
A-I – St3SX
A-0 – St0S-b
Otulina:
– nieckа: Cnom = 3,5cm
Zestawienie stali zbrojeniowej nr 028
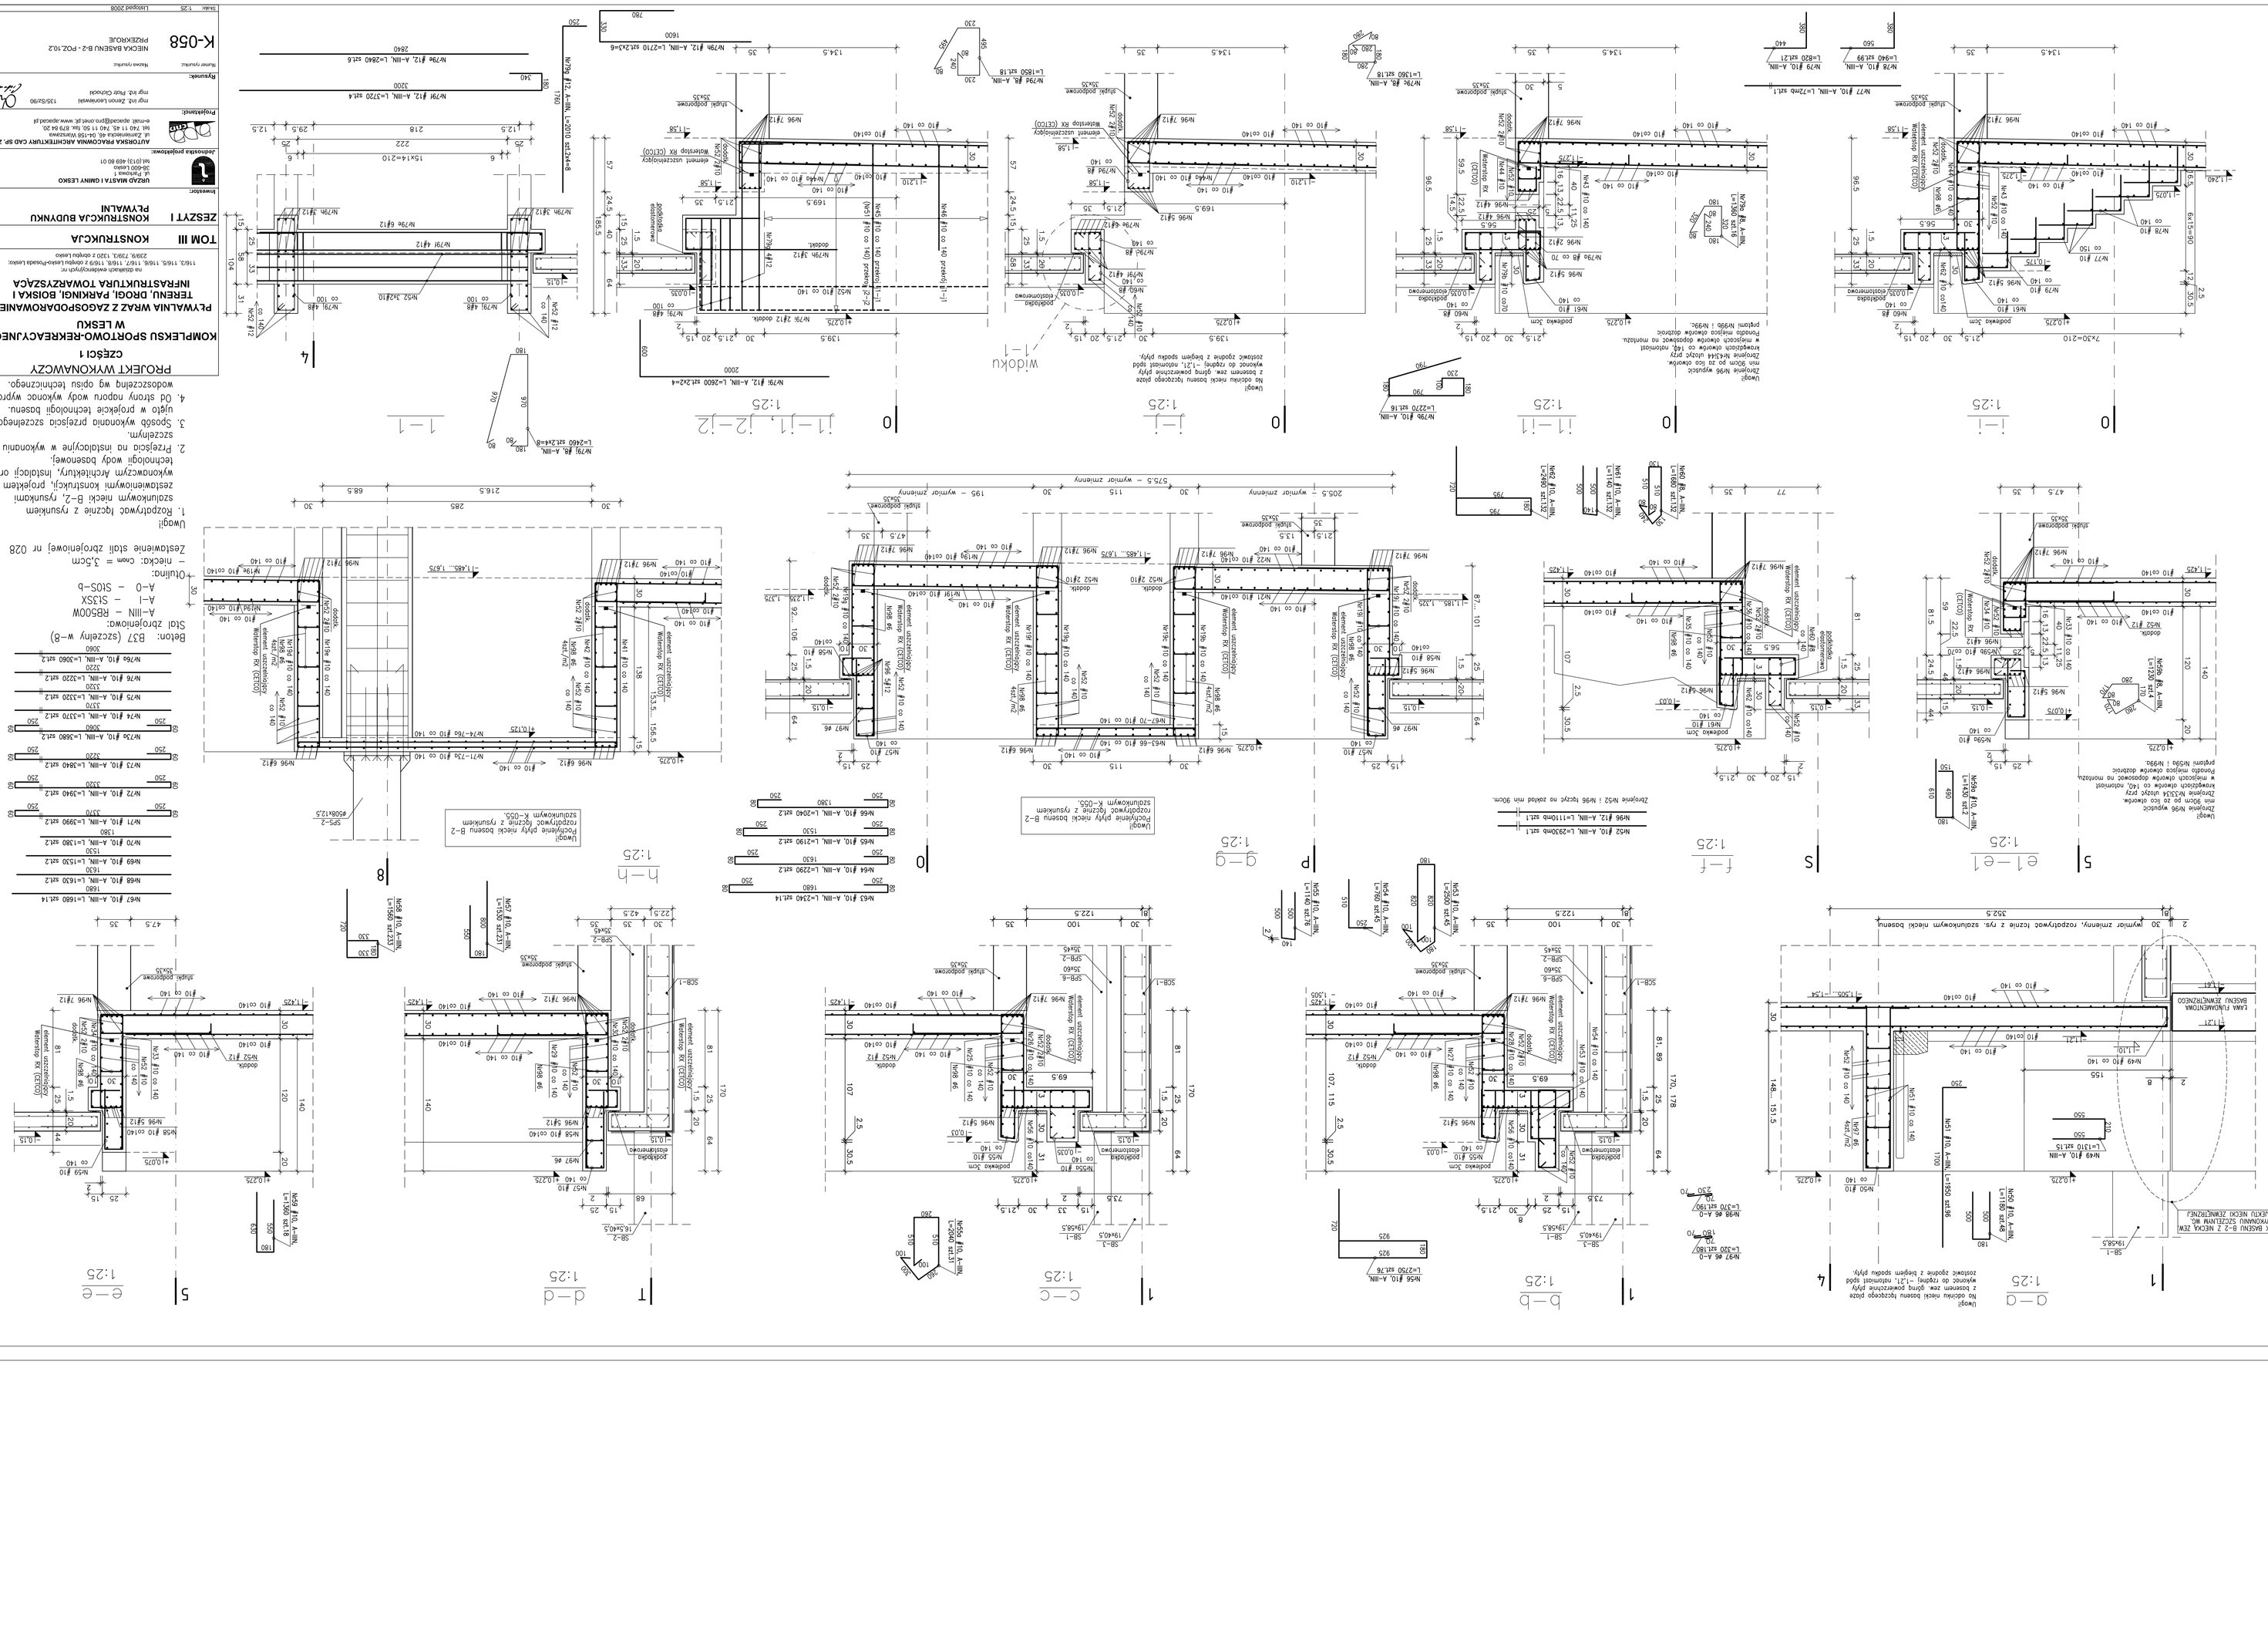
N72	Ø12	A-IIIN	L=3640
N73	Ø12	A-IIIN	L=3320
N74	Ø10	A-IIIN	L=3320
N75	Ø10	A-IIIN	L=3320
N76	Ø10	A-IIIN	L=3220
N77	Ø10	A-IIIN	L=3060
N78	Ø12	A-IIIN	L=3060
N79	Ø12	A-IIIN	L=3060
N80	Ø10	A-IIIN	L=1380
N69	Ø10	A-IIIN	L=1530
N68	Ø10	A-IIIN	L=1530
N67	Ø10	A-IIIN	L=1660